



Heizung



Lüftung



Klima



Kühlung

## **WOWI-Ersatzfilter für Klimageräte**

nach DIN EN ISO 16890



**WOWI-WICKERT**

Heizungs-, Luft- und Klimaproducte GmbH



# WOWI-Ersatzfilter für Klimageräte

Taschenfilter, Kompaktfilter und Schwebstofffilter  
in vielen Standardgrößen kurzfristig ab Lager lieferbar

nach DIN EN ISO 16890



## 1 Taschenfilter kurz und lang

Taschenfilter (Filterklasse ehem. G4-F9) zum Einsatz als Vor- und Hauptfilter in allen gängigen Ausführungen (in 300, 360, 500 und 600 mm Taschenlänge).

Rahmen: 25 mm Kunststoff  
Filtermedium: Kunstfaser

## 2 Kompaktfilter

Kompaktfilter (Filterklasse ehem. F7+F9) in V-Form zum Einsatz als Vor-, Zwischen- und Hauptfilter in den Ausführungen 592 x 592 x 292 mm / 287 x 592 x 292 mm / 490 x 592 x 292 mm

Rahmen: Kunststoff  
Filtermedium: Mikro-Glasfaser

## 3 Panelfilter

Panel- und Z-Line Filter zum Einsatz als Vor-, Zwischen- und Hauptfilter

Rahmen: Kunststoff  
Filtermedium: Kunstfaser

## 4 Fettfangfilter

Fettfangfilter Metallgehäuse als Vor- oder Zwischen-Kanal-Filter und Drahtgestrick Filter in verschiedenen Rahmenstärken aus Edelstahl und Aluminium.

## 5 Schwebstofffilter

Schwebstofffilter H13 in verschiedenen Größen für hohe Luftmengen

## 6 Aktivkohlefilter-Patronen

Aktivkohlefilter-Patronen in Metall oder Kunststoff zum Einsatz im Bereich der Geruchseliminierung.

## 7 Filteraufsätze


aus Filtermatte (G3) ISO COARSE 30%, Typ: FAS

Erhältlich in 3 Baugrößen:

S = ca. 47 cm Ø,

M+L-SL = ca. 55 cm Ø,

L = ca. 71 cm Ø

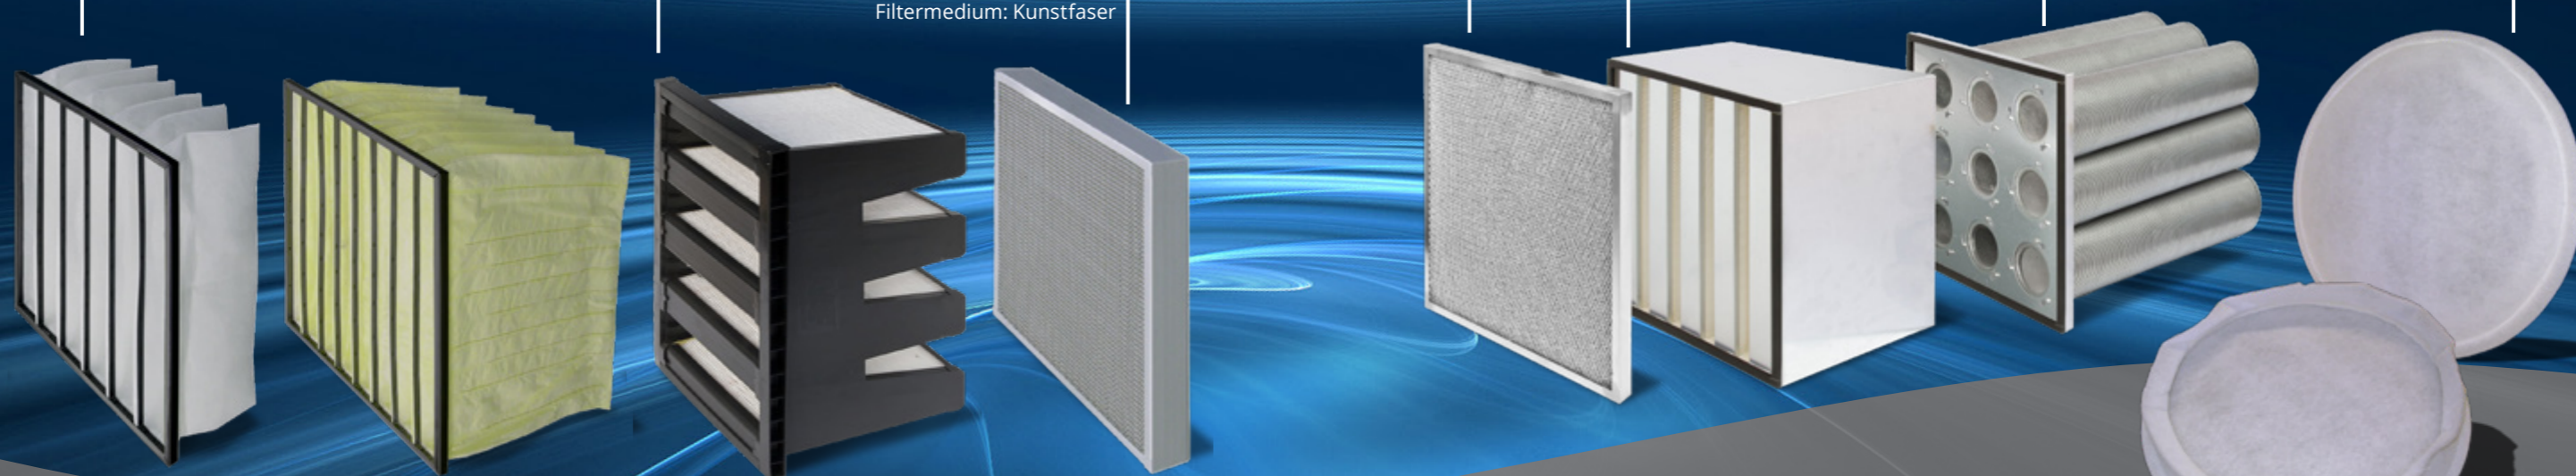

## ISO 16890

Die neue Norm ISO 16890 als nunmehr internationale einheitliche Harmonisierung ist ab sofort anzuwenden. Die ISO orientiert sich an den erheblich höheren Feinstaubanforderungen der WHO Welt Gesundheitsorganisation.

Die ISO 16890 für die Anwendung von RLR-Raumlufttechnische-/LüKK-Lüftungs- und Klimaanlage in gewerblichen, staatlichen bzw. kommunalen Lüftungs-, Klima-, RLT-Anlagen als internationale Norm ersetzt die EN 779.

Ein wesentlicher Fortschritt der nunmehr geänderten und umfangreicheren Filterprüfung nach neuer Norm besteht darin, dass insbesondere Taschen- und Kompaktfilter sowie weitere Filtermedien deutlich mehr den realen Gegebenheiten gerecht werden.


Zukünftig beinhaltet die ISO 16890 nur noch vier Filterklassen. Die Grobstaub-Coarse-Klasse (vormals G1-G4 und M5) und die drei neuen Feinstaub ePM-Klassen (vormals ab M6-F9).

## 8 Filtermatten

Filtermatten als Rollen und Zuschnittware (Filterklassen G2-M5)

Filtermedium: Synthetik oder PPI-Schaumstoff

Filter in Sonderabmessungen und -ausführungen auf Anfrage!

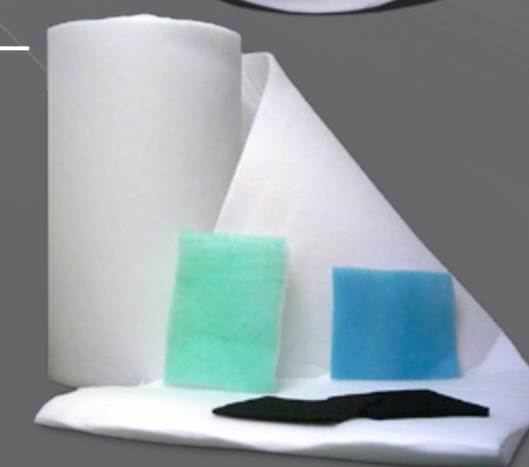





WOWI-Wickert  
Heizungs-, Luft- u. Klimaprodukte GmbH  
Ostenholzer Straße 12  
29308 Meißendorf | Germany

Tel.: +49 (0)5056-97 07-0  
Fax: +49 (0)5056-97 07-24  
[info@wowi-wickert.de](mailto:info@wowi-wickert.de)  
[www.wowi-wickert.de](http://www.wowi-wickert.de)

**Bei Fragen rufen Sie mich einfach an.  
Ich helfe Ihnen gerne weiter:**

Manuela Reiche  
Tel.: +49 (0)5056-97 07-16  
[m.reiche@wowi-wickert.de](mailto:m.reiche@wowi-wickert.de)